
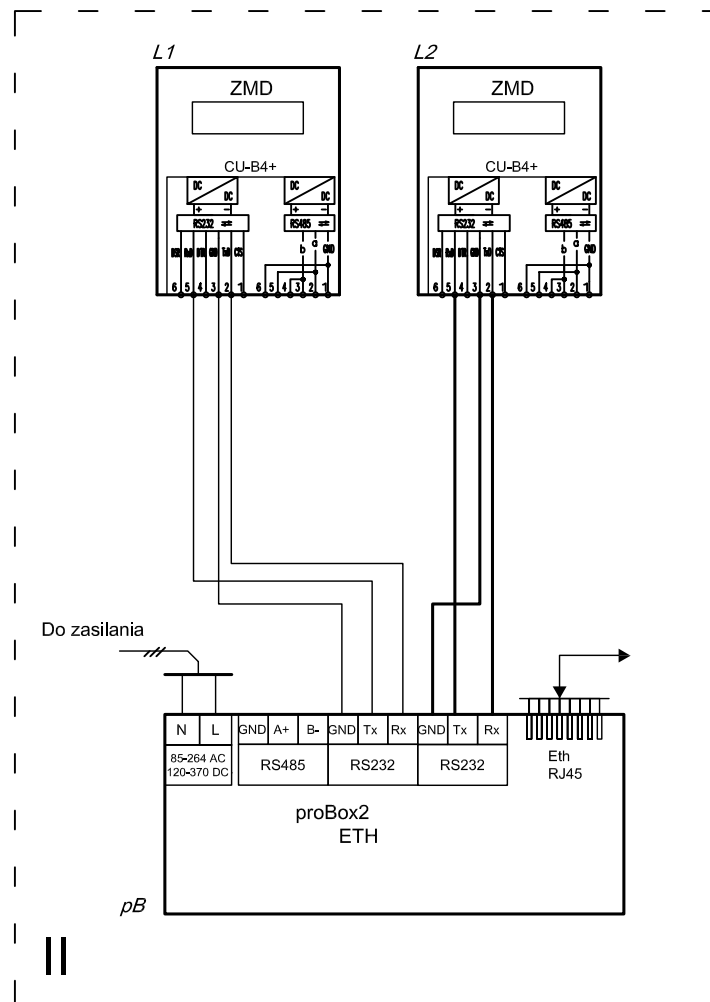


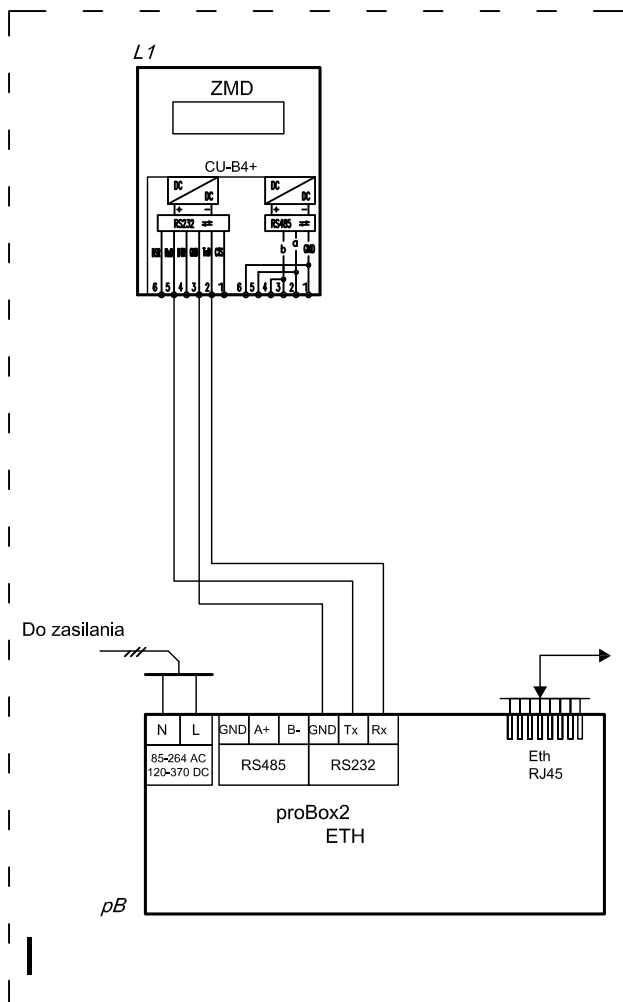

UWAGA:

- 1) Zasilanie układów transmisji proszę dostosować do istniejących warunków
- 2) W celu zapewnienia bezawaryjnej i długotrwałej pracy urządzenia zaleca się stosowanie ochronników przepięciowych po stronie zasilania.
- 3) RS485 umożliwia podłączenie maksymalnie 31 liczników ($n < 32$)

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przepięciami typu atmosferycznego i łączeniowego.

Konfiguracja urządzenia proBox2ETH możliwa jest na etapie zamówienia na podstawie dodatkowych ustaleń techniczno-handlowych. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Handlowym pod adresem marketing@numeron.pl

 NUMERON PRACOWNIA INFORMATYKI SP. Z O. O.		Imię	Nazwisko	Data
	Opracował	Piotr	Kotasiński	10.02.2015
ul. Wały Dzwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa				
Obiekt				Nr Proj.
Tytuł	I Schemat połączeń urządzenia proBox2ETH z jednym licznikiem ZMD poprzez interfejs RS232.			Skala
	II Schemat połączeń urządzenia proBox2ETH z dwoma licznikami ZMD poprzez interfejs RS232.			Nr Rys.
				1